

Паспорт

Уплотнительная коробка для фальшпола



1. Описание

Уплотнительная коробка для фальшпола (далее – изделие) предназначена для сохранения температурных режимов на объекте, для безопасности кабельных вводов.

Изделие представляет собой металлическую раму, с закрепленным на ней тканевым чехлом. На тканевом чехле по периметру пристроена контактная лента, обеспечивающая герметизацию кабельных вводов.

Диапазон температур эксплуатации: -30...+80 °С.

2. Уплотнительная коробка для фальшпола, коды

Код	Наименование
60A-35-21-20BL	Уплотнительная коробка для фальшпола 305 × 203
60A-35-21-21BL	Уплотнительная коробка для фальшпола 210 × 210

3. Технические характеристики


Модификация	Размеры рамы, мм			Высота чехла, мм	Высота уплотнительной манжеты, мм	Установочные размеры (Ш × Г), мм
	Ширина	Глубина	Высота			
60A-35-21-20BL	305	203	16	295	60	265 × 165
60A-35-21-21BL	210	210	16	295	80	160 × 160

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке. На упаковку нанесен ярлык с указанием артикула и наименования изделия.

Комплект поставки:

- рама металлическая (Д) – 1 шт.
- тканевый чехол (Г) – 1 шт.
- уплотнительная манжета (Е) – 1 шт.
- Саморезы – 8 шт.
- Картонный трафарет – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.

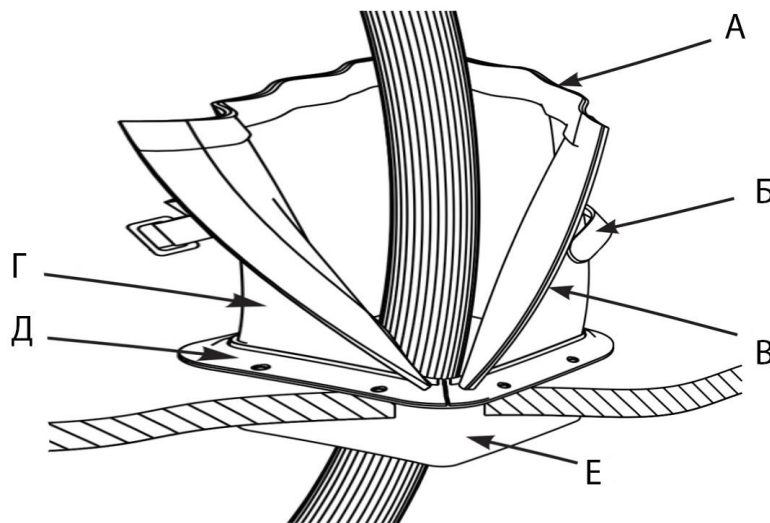

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов. Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Отметьте контур выреза на плитке фальшпола. Используйте шаблон, который находится в комплекте поставки. Вырежьте отверстие в плитке в соответствии с рекомендациями производителя (**рисунок 1**).

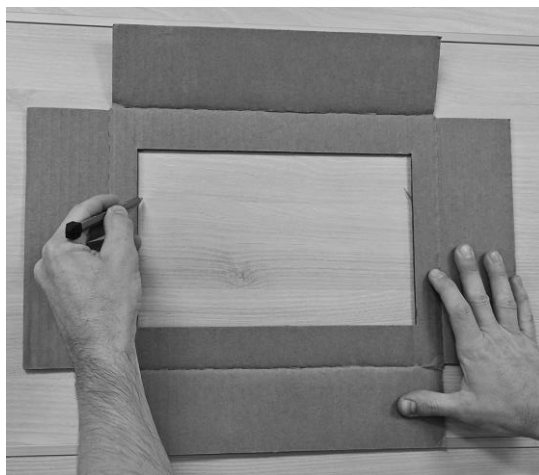


Рисунок 1. Разметка контура при помощи шаблона

Поместите уплотнительную манжету (**Е**) в отверстие в плитке для предотвращения истирания кабелей, проходящих через острые края фальшпола (**рисунок 2**).



Рисунок 2. Установленная уплотнительная манжета в плитке.

Поместите раму металлическую (**Д**) с закрепленным на ней тканевым чехлом (**Г**) на уплотнительную манжету. Совместите отверстия и прикрепите раму к фальшполу с помощью саморезов (**рисунок 3**).

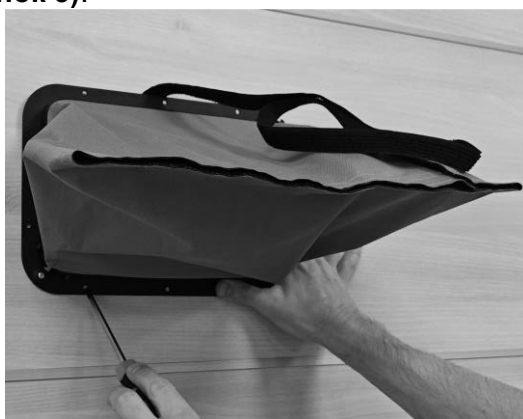


Рисунок 3. Установка рамы к фальшполу

Пропустите пучки кабелей через чехол и используйте один из двух методов закрытия:

Метод №1:

Для одного пучка используйте стяжку с липучкой **(Б)**, чтобы собрать ткань **(В)** вокруг кабелей **(рисунок 4)**.



Рисунок 4. Метод закрытия №1

Метод №2:

Для двух и более пучков используйте контактную ленту **(А)** вдоль верхней части чехла, чтобы изолировать кабели **(рисунок 5)**.



Рисунок 5. Метод закрытия №2

6. Меры безопасности

Тканевый материал является термостойким, для максимальной производительности его следует размещать над полом. Монтаж должен производиться с соблюдением соответствующих мер безопасности при работе с фальшполом. Использование средств индивидуальной защиты, таких как защитные очки, рекомендуются лицевые щитки, респиратор, защита рук и защитная обувь. Монтаж должен производиться с соблюдением спецификации производителя фальшпола при резке или ином изменении изделий фальшпола. Фальшпол, возможно, потребует дополнительных опор под полом из-за вырезов в напольной плитке. Для установки или снятия изделия не раздвигайте раму больше, чем это необходимо для размещения пучка кабелей.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключая воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Компания Eurolan гарантирует соответствие заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.