

100'00857L'PΦΠ

Рис.1

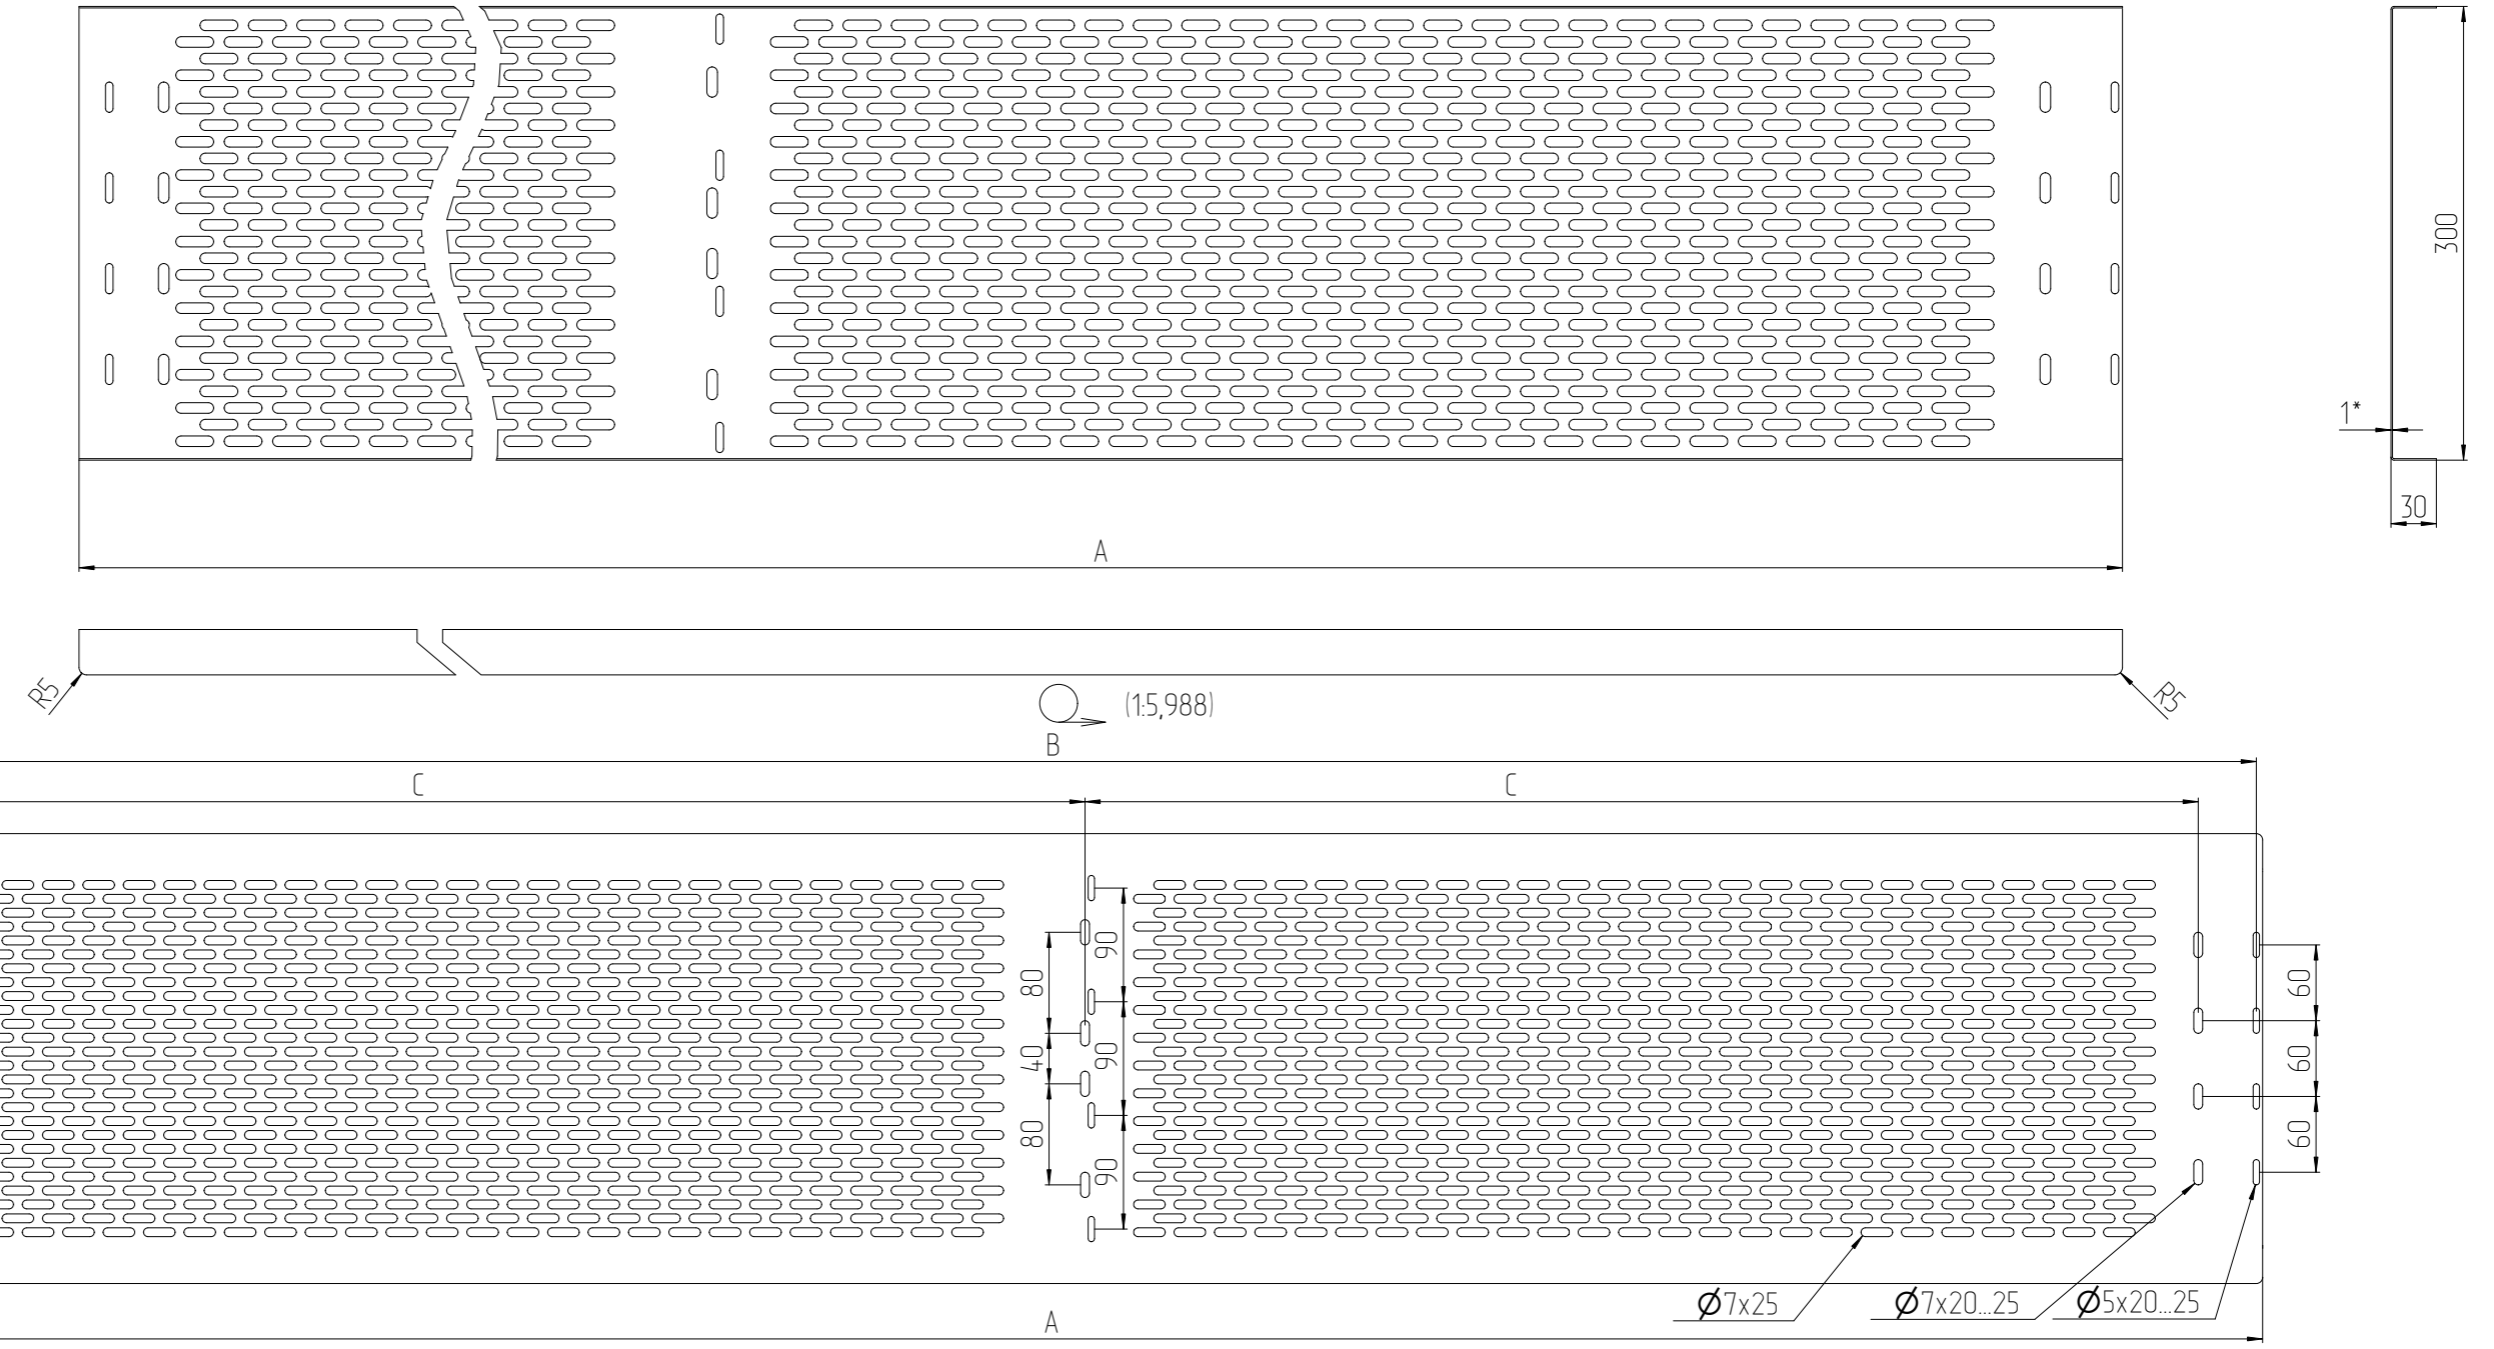


Таблица 1

Снов	Масса	Наименование	Обозначение	A	B	C	Рис.
1	3.5	60A-11-63-33BL 42U	745800.001-01	1870	1845	881,5	1
1.1	3.9	60A-11-64-33BL 47U	-02	2085	2072	993	1
1.1	4	60A-11-65-33BL 48U	-03	2138	2112	-	2
0.5	1.9	60A-11-61-33BL 22U	-04	976	-	-	3
0.8	2.8	60A-11-62-33BL 33U	-05	1472	-	681	2

- 1.* Размеры для справок.
2. Предельные отклонения ±0,2мм.
3. Покрытие: ППК, RAL 9005, муар.
4. Остальные ТТ по СТБ1014-95.

Исварки= 0,000 мм				Имя файла модели		P_745800_001_VKO_XXU		
				Имя файла чертежа		D_745800_001_VKO_XXU		
ИДФУ.745800.001								
Верт.кабельный лоток хU 300x30 60A-11-6x-33BL						Лист	Масса	Масштаб
						0		1:5
						Лист 1		Листов 2
						EUROLAN		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист			
Разраб.				27.02.23	Б-ПВ-0-1000 ГОСТ19904-90			
Пров.					K270B-6-II-H-08nc ГОСТ16523-97			
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инд. N дубл.

Взам.инд. N

Подп. и дата

Инд. N подл.